

MONTERINGSANVISNING

SATS 901-1811 ALBIN AD 2-21

1. Demontera slangen mellan sjövattpumpen och 90 grader anslutningen under grenröret samt bypassen upp till termostathusets framsida. På äldre AD2 finns ett rör i stället för slang. Byt ut de gängade anslutningarna mot slanganslutningarna 3/8" x 90 grader ur satsen. Demontera röret på termostathusets framsida (bypass). Såga av röret så att mutterdelar går att få bort från röret. Montera tillbaks mutterdelen med mässingskulan som tätning för att blockera utgången. Lossa därefter de 2 bultarna på termostathusets översida och tag bort termostathuset. Den raka anslutningen på termostathuset bytes mot 90 graders anslutningen i satsen. Utloppet riktas rakt upp. Täta med permatex i gängorna. Återmontera termostathuset.
2. 90 graders anslutningen under avgassamlaren (tidigare sjövatten in) vrides så att den riktas mot babord.
3. Demontera de två övre bultarna (insex 1/4") på motorns luftintag. Montera de två MS 101-fästena med distans och 5/16 x 83 bult ur satsen. Drag ej fast bultarna innan värmexväxlaren är fixerad med klammorna. På den bakre bulten monteras elpumpens jordkabel.

Sjövattensida

Montera den formgjutna slangen 430 x 70 mm mellan sjövattpumpen och värmexväxlaren under sjövattenintag (sjövatten in). Montera gummiklamman på startvevskåpan och låt slangen gå igenom denna.

Montera den formgjutna slangen 610x80 mm mellan avgaskrökens 90 graders anslutning och värmexväxlarens sjövattenuttag, (sjövatten ut). Om vacuumventil finns i båten ska sjövattnet ledas från värmexväxlaren till vacuumventilen och därefter till avgaskröken.

Färskvattensidan:

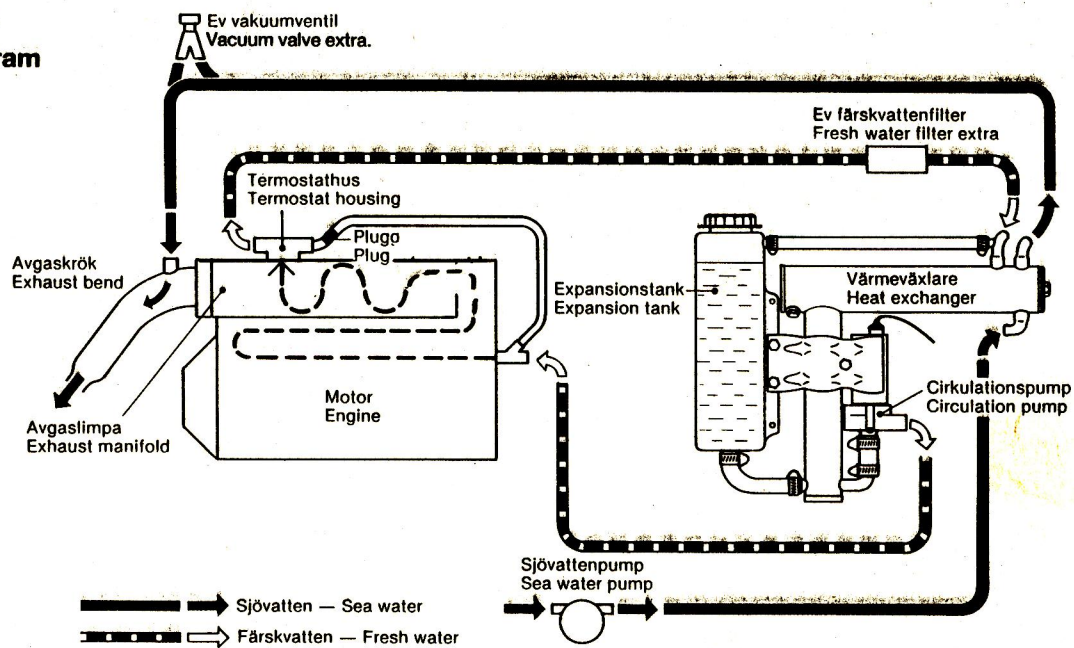
Montera cobraslangen 380 mm mellan 90 graders anslutningen under avgassamlaren och elpumpen. Se till att det inte blir veck på slangen.

Montera den formgjutna slangen 340 x 80 mm mellan termostathusets uppåtriktade 90 graders anslutning och värmexväxlaren. På denna slang monteras plusfiltret med pilen riktad mot värmexväxlaren, (färskvatten ut).

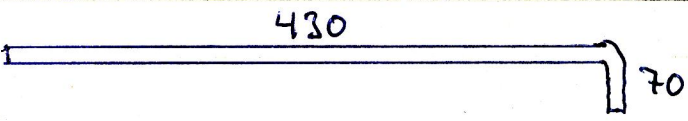
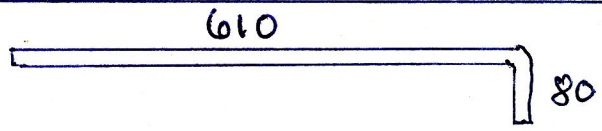
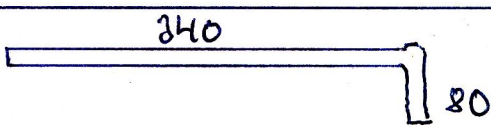
ALBIN AD 2-21 901-1811

Nr.	Mt/af	Pos	Benämning	Pris/st
10-35159-1	1		PUMP CO 10 16 mm	
7602	1		VÄRMEVÄXLARE PLUS 25 B	
2200	1		TRYCKLOCK	
2225	1		EXPANSIONSTANK RUND	
1021	1		KABEL 1,5 mm ² 4,5 METER	
1017	1		RINGKABELSKO 1,5 mm ² Ø 8 mm	
1022	1		SHARVSTYCKE 1,5 mm ²	
7645	2		FÄSTE PUMP TANK	
4004	1		SLANG 5/8" x 50 mm	
4236	1		SLANG FORMGJUTEN 90° EXT. VVX	
4001	1		SLANG 5/16" x 415 mm	
4275	2		SLANGKLÄMMA SMS 14	
4278	4		SLANGKLÄMMA SMS 24	
9022	1		BULT M6 x 40 mm	
9032	1		MUTTER M6 NYLOCK	
9042	2		BULT M8 x 20 mm	
9061	2		MUTTER M8	
9064	2		FJÄDERBRICHA Ø 8 mm	
5407				
1010	1		SÄKRING	
6242	2		DISTANSER 13 x 2 mm Längd 16 mm	
9243	2		BULT 5/16" x 83 mm 5 mm	
1311	1		GUMMIKLÄMMA 25 mm	
8054	3		SLANGANSLOTNING 3/8" x 5/8" 90°	
5407	1		MÄSSINGSHULA	
4278	8		SLANGKLÄMMA SMS 24	
4284	2		SLANGKLÄMMA SMS 56	
6001	2		MC 101 FÄSTE	

Principskiss
Outline diagram



ALBIN AD 2-21 901-1811

Nr.	Mntal	Pos	Benämning	Pris/s
4172	1		SLANG FORMGJUTEN 16 ϕ mm	
4172	1		SLANG FORMGJUTEN 16 ϕ mm	
4172	1		SLANG FORMGJUTEN 16 ϕ mm	
4249	1		SLANG COBRA 16 ϕ mm	
4172	1		ϕ 16 mm 	
4172	1		ϕ 16 mm 	
4172	1		ϕ 16 mm 	
			COBRA.	
4249	1		ϕ 16 mm 	

