


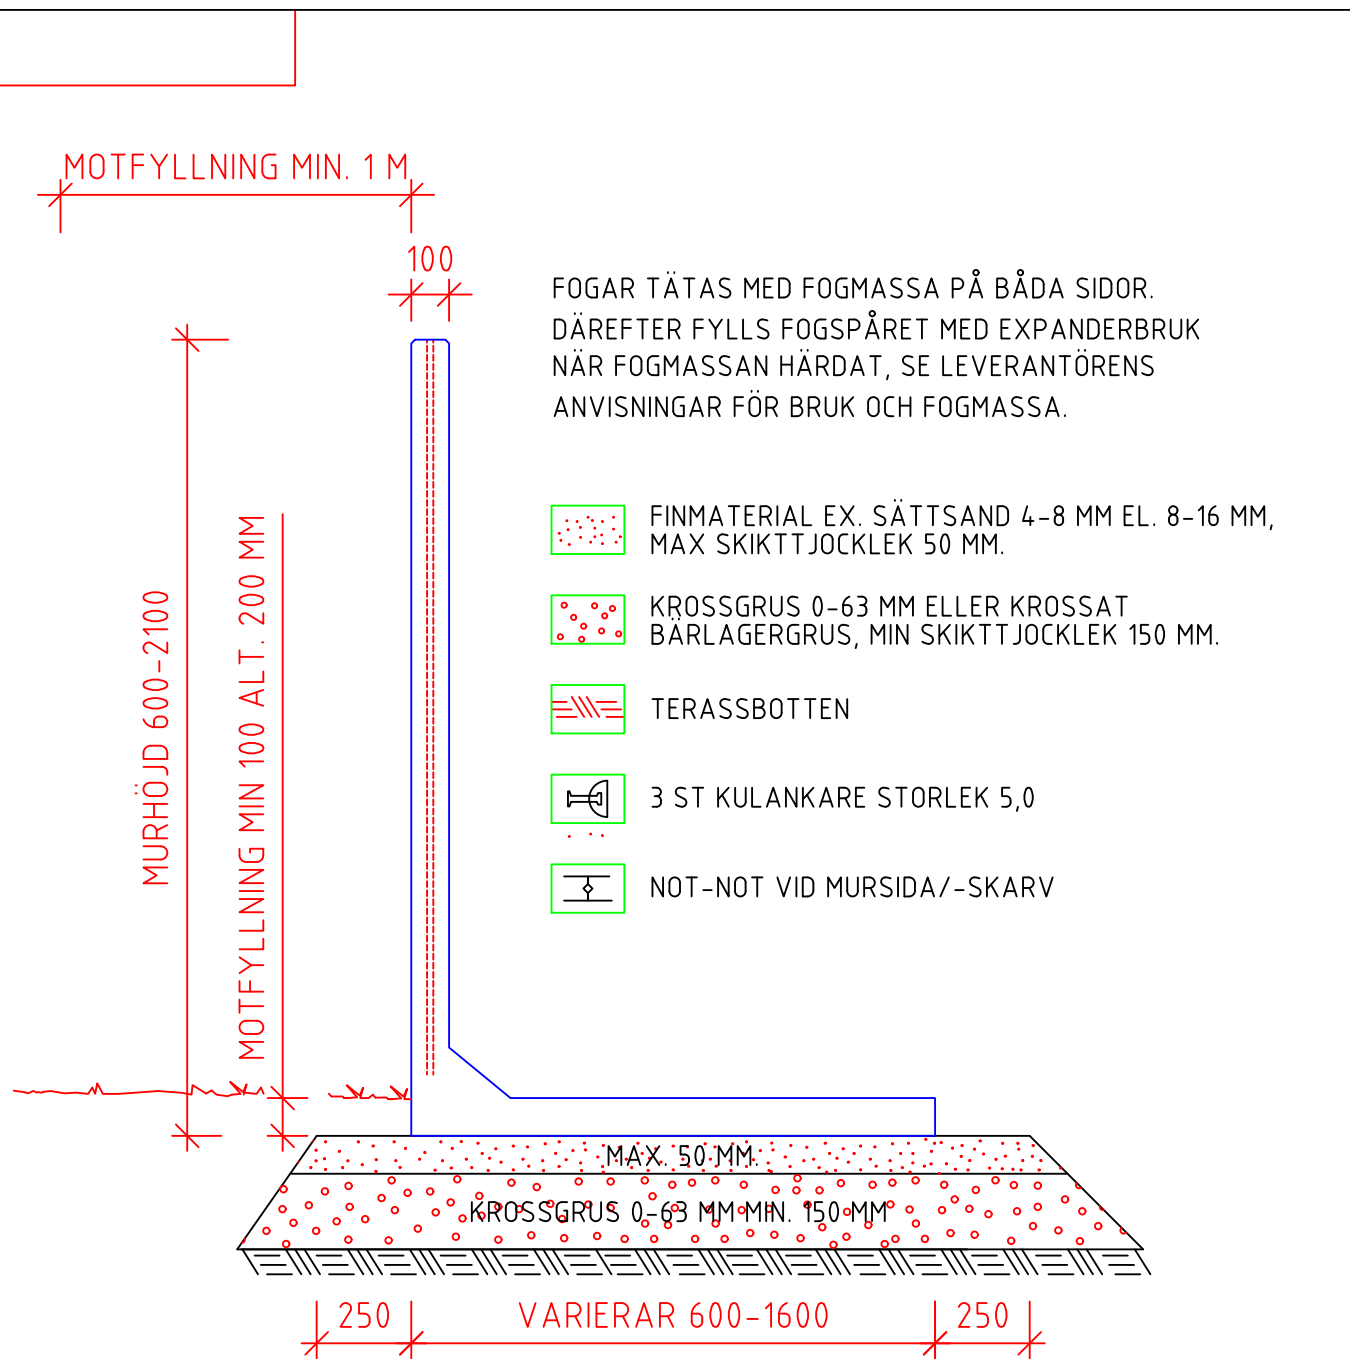

BÄDD OCH MOTFYLLNING KOMPRIMERAS VÄL.

NOTERA ATT BÄDD (INKL. TERASSBOTTEN) SKA VARA VÄLDRÄNERAD OCH KLARA ETT TRYCK PÅ MIN. 100 kPa VID MONT AV RAK MUR OCH MIN. 135 kPa VID MONT. AV 90° YTTERHÖRNSMUR VID MURHÖJD 1,5-2,1 M .

MINSTA NIVÅ FÖR PACKAD MOTFYLLNING MOT MURENS FRAMSIDA:

VID q= 5-10 kN/m2, ALLA MURHÖJDER : 100 MM

VID q= 20 kN/m2, MURHÖJDER UPP TILL OCH MED 1800 MM : 100 MM

VID q= 20 kN/m2, HÖJDER HÖGRE ÄN 1800 MM: 200 MM

NOTERA ATT NIVÅN FÖR MINSTA MOTFYLLNING SKA VARA BESTÄNDIG MINST 1 M HORISONTELLT FRAMFÖR MURENS FRAMSIDA.

BORENSBERGS Cement VISSELMYRAVÄGEN 11 591 75 BORENSBERG Vxl. 0141-100 300	ANVISNING			DATUM
	GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP			2024-02-20
	STÖDMUR BSM 1-3, H=600-2100 mm			ANSVARIG T RAM
				SKALA -
	UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	NUMMER
		F CARLSSON	J NYMAN	BSM-A13
				BET