


Modell/Model	Vedolux 350 2304
Säsongsnedsnittsenergieffektivitet/Seasonal space heating energy efficiency	81
EEI	118
-	-
-	-



Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt! Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations och skötselanvisning.

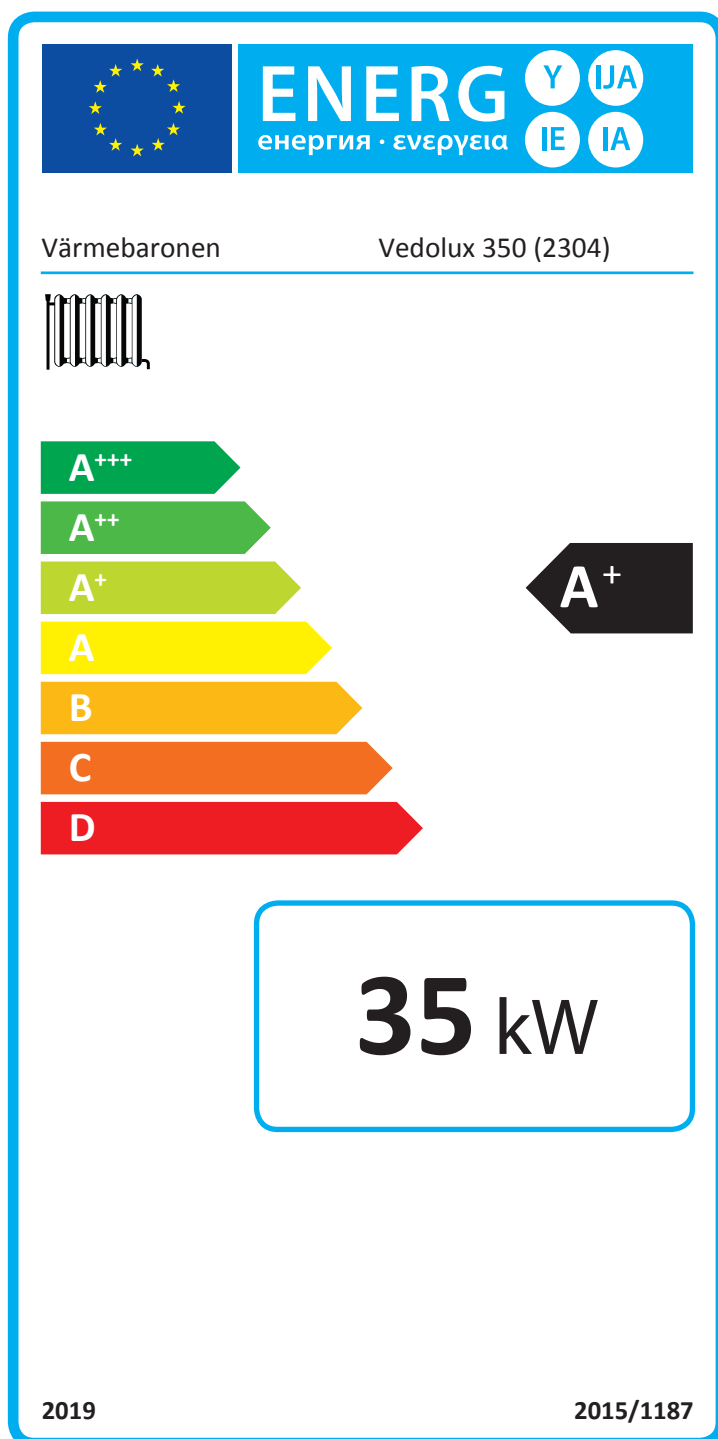

Disconnect the boiler from the power supply and lock the switches before service/repairs. Never carry out maintenance work/service on pressurebearing parts when they are pressurized.



Uttjänt produkt ska materialåtervinnas!
Isoleringen sorteras som isolering, pannkärl och kläd-selplåt som metallsrot samt el- och elektronik som elektronikskrot. Keramik sorteras som porslin.



After dismantling, boiler materials must be recycled. Insulation is licked out and sorted as insulation. The boiler body and cladding sheets are sorted as steel scrap. Ceramics are sorted as porcelain. Electrical and electronic components are sorted as electronic scrap.



Arkelstorpavägen 88, 291 94 Kristianstad
www.varmebaronen.se www.varmebaronen.com info@varmebaronen.se

Modell		Vedolux 350						
Kondenserande		NEJ						
Kraftvärmepanna		NEJ	Panna med inbyggdtappvarmvattenberedning				NEJ	
Matning:		Aut /manuell				Manuell		
		Minsta rekommenderade volym ack tank [liter]				1571		liter
Bränsle		Rek. bränsle JA/NEJ	Annat bränsle JA/NEJ	η _s [X%]	PM	OGC	CO	NOx
				%	[X] mg/m ³			
Ved fukthalt ≤ 25%		JA	NEJ	77	60	30	700	200
Träflis fukthalt 15-35%		NEJ	NEJ					
Träflis fukthalt >35		NEJ	NEJ					
Komprimerat trä i form av pellets eller briketter		NEJ	NEJ					
Sågspån fukthalt ≤50%		NEJ	NEJ					
Annan träbaserad trämassa		NEJ	NEJ					
Icke träbaserad biomassa		NEJ	NEJ					
Stenkol		NEJ	NEJ					
Brunkol		NEJ	NEJ					
Koks		NEJ	NEJ					
Antracit		NEJ	NEJ					
Briketter av blandat fossilt bränsle		NEJ	NEJ					
Annat fossilt bränsle		NEJ	NEJ					
Briketter av biomassa (30-70%) blandad med fossilt bränsle		NEJ	NEJ					
Annan blandning av biomassa och fossilt bränsle		NEJ	NEJ					
Egenskaper vid drift med rekommenderat bränsle:								
Nyttiggjord avgiven värme				Nyttöverkningsgrad				
vid nominell angiven effekt	P _n	37,6	kW	Vid nominell avgiven effekt	η _n	84,0	%	
Nyttiggjord avgiven värme vid 30/50% av avgiven effekt	P _p	NA	kW	Nyttöverkningsgrad vid 30/50% av avgiven effekt	η _p	NA	%	
För kraftvärmepannor för fastbränsle: Elverkningsgrad NA				Tillsatselförbrukning:				
				Vid nominell avgiven värmeeffekt	e _{lmax}	0,168	kW	
Vid nominell avgiven värmeeffekt	η _{el,n}	NA	%	Vid 30%/50% avgiven värmeeffekt, om tillämpligt	e _{lmin}	NA	kW	
Energieffektivitetsindex EEI	118			För inbyggd sekundär utrustning för utsläppsrening			NA	kW
				I standbyläge	P _{SB}	0,009	kW	
Kontaktuppgifter:	Värmebaronen AB				044-226320			
Arkelstorpsvägen 88		291 94 Kristianstad			Info@varmebaronen.se			